


Freileitungsschäden durch Schnee, Eis und Sturm im Münsterland am 26./27.11.2005

Eislast außerhalb jeglicher Norm EN 50341

Unwetter belastet Stromleitungen weit überdurchschnittlich

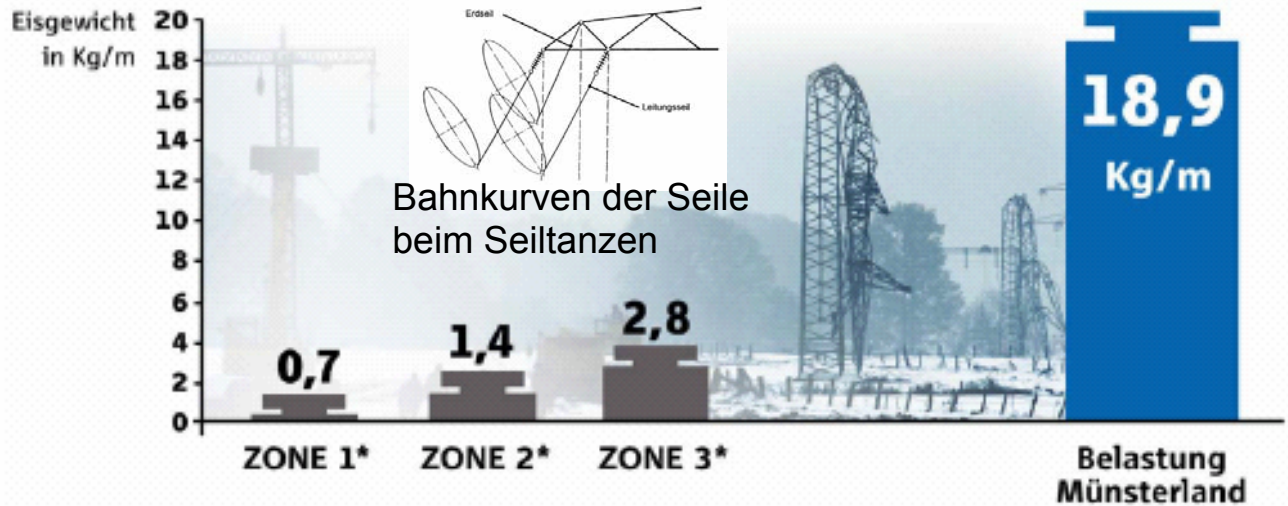

ZONE 1 = geringe Eislast

ZONE 2 = hohe Eislast, Schäden in der Vergangenheit

ZONE 3 = sehr hohe Eislast, bedeutende Schäden in der Vergangenheit



Bildung von Eisablagerungen um die Leiterseile:

